הערות

1- העמוד ענוה לדרישות ת"י 812 של מחל"י (תפרים אספקה 63.

2- העמוד והעמדתו יעשו בהתאם למפרט ככלי לתאורת חוץ - פיק בו מעודכן.

3- גימור העמוד - אבץ חם בסביבה וצבוע כמפורט. מספר העמוד צבוע לפי דרישת העירייה.

4- בורג מכסה תא האביזרים יהיה "2/1 "אקן מנירוסטה.

5- בורגי היסוד יהיו מרותכים ומגולבנים באבץ חם.

6- הבטחת רציפות האדמה בין כל חלקים המתכתיים של העמוד , כרבות זרוע, ע"י בורג האדמה "3/8 ליד הפתח ובמקום נח לגישה.

פרט חפירה לכבלים

ביושן ענת במעבר כביש

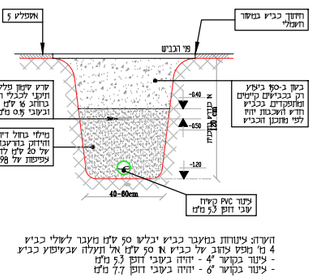

פרט חפירה לכבלים

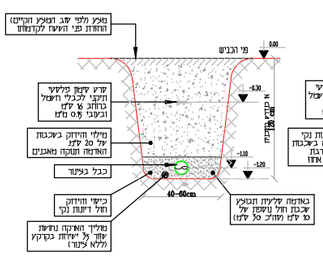
מילוי מקומי
מילוי מחוזק
מילוי מחוזק בשכבות
על 50 מ"מ לדחיסות
עפיפות על 98 אחוז
כבל בקיטור
כבלים מחוזקים
מחוזק בגובה
מחוזק בגובה
מחוזק בגובה